ВНИМАНИЕ! Подключение светильника к электрической сети производить только при отключенном питающем напряжении.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Условия транспортирования светильников в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе 4 по ГОСТ 15150.

6.2 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Светильник изготовлен в соответствии с ТУ 27.40.25-001-01974483-2018

7.2 Светильник признан годным к эксплуатации, сертифицирован на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

7.3 Дата выпуска, номер бригады указаны на внутренней этикетке светильника.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

[illegible]

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

[illegible]

Светильники стационарные общего назначения
Торговой марки "RVE"
Модель: RVE-LBX-LUMO20-PLAZA-10010-GR

ПАСПОРТ

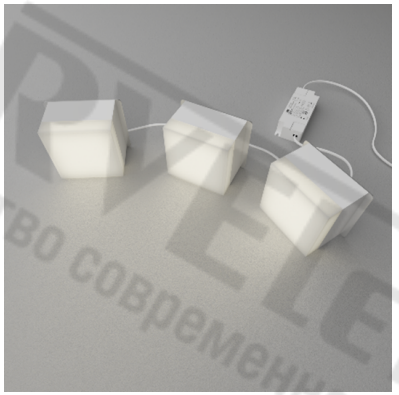

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники с полупроводниковыми источниками света (светодиодами) предназначены для освещения общественных, торговых, офисных и административных помещений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Светильники соответствуют ТУ 27.40.25-001-01974483-2018 требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

2.2 Характеристики модели:

Наименование	Номинальная мощно(	Цветовая температура	Номинальный световой поток	Габаритные размеры
RVE-LBX-LUMO20-PLAZA-10010-1-GR	9Вт	4000К	800лм	90x90x60мм
RVE-LBX-LUMO20-PLAZA-10010-2-GR	16Вт	4000К	1600лм	90x90x60мм
RVE-LBX-LUMO20-PLAZA-10010-3-GR	24Вт	4000К	2400лм	90x90x60мм
RVE-LBX-LUMO20-PLAZA-10010-4-GR	30Вт	4000К	3200лм	90x90x60мм

Способ монтажа	Встраиваемый
Напряжение сети питания по ГОСТ 32144-2013.	230В±10% 50Гц
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ4
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140-2012	II
Тип кривой светораспределения	Косинусная (Д)
Коэффициент пульсации	<1%
Индекс цветопередачи	CRI 80

Общий вид светильника
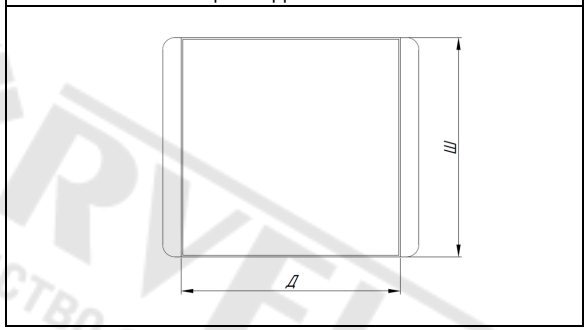

2.3 Добавочное обозначение БАП означает, что в светильнике установлен блок аварийного питания. Время работы светильника от внутреннего аккумулятора составит 3 часа.
2.4 Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:
Светильник – 1шт
[illegible] – 1шт
Паспорт – 1шт

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 **ВНИМАНИЕ!** Установку, демонтаж, чистку светильника, и устранение неисправностей производить только при отключенном питающем напряжении.
4.2 Светильники выполнены по II классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1-2017 и должны быть надежно заземлены.

5. ПРАВИЛА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

[illegible]

5.4 Монтаж:
Выполните электрическое подключение светильника. Поместите светильник в ячейку подвесного потолка Грильято.

Схема монтажа светильника Рис 1.	Схема подключения Рис. 2
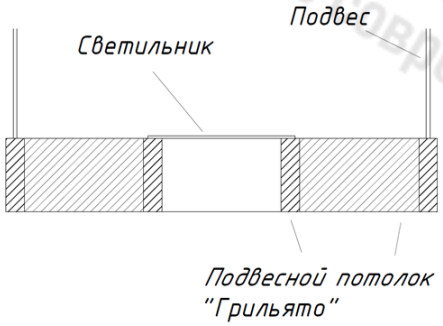	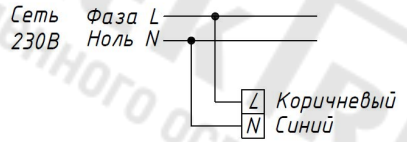

5.5 При загрязнении светильника его рассеиватель протирается сухой мягкой тканью.
5.6 **ВНИМАНИЕ**! В случае обнаружения неисправности светильника обратиться в соответствующую эксплуатационную службу (организацию).
5.7 Перед началом эксплуатации светильника с БАП необходима полная зарядка аккумуляторной батареи. Время полной зарядки аккумуляторной батареи БАП составляет 24 часа.

ВНИМАНИЕ! Подключение светильника к электрической сети производить только при отключенном питающем напряжении.

RVELEKTRO Производство современного освещения